


## Türtyp BS 30 - K2

### Klassifizierungen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Brandschutzklasse | T30         |
| Klimaklasse       | Prüfklima b |

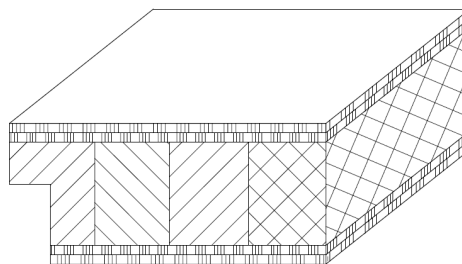

### Türblatt

|                    |             |                                                                      |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Max. Türblattgröße | Brandschutz | - 2439 x 1170 mm                                                     |
|                    | Klima       | - 2450 x 1110 mm<br>- Klasse 2 bis 2110 mm<br>- Klasse 1 bis 2450 mm |

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Türblattdicke   | ca. 45 mm                                           |
| Deckplatten     | beidseitig 2x 3-mm HDF                              |
| Türfalz         | 31,5 x 13 mm                                        |
| Innenlage       | 1x 33 mm stranggepreßte Vollspanplatte              |
| Rahmenholz      | vierseitig umlaufend Massivholz Fichte 95 x 33,0 mm |
| Türblattgewicht | ca. 32 kg/m <sup>2</sup>                            |

### Brandschutzzulassung

|                  |                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testbeschreibung | Geprüft nach EN1634-1:2000<br>Feuerwiderstandprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen<br>Teil 1: Feuerschutzabschlüsse |
| Zulassungsnummer | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-2020                                                                           |

**Türen müssen mit Holzumfassungszargen oder ein- oder zweiteilige Stahlumfassungszargen geliefert werden.**

### Türbeschläge

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Schloß       | FH Einsteckschloß mit 9 mm Nuss nach DIN 18250 |
| Bänder       | V 0037 WF                                      |
| Türdrücker   | FH Kunststoffdrücker Schwarz, mit Kurzschild   |
| Türschließer | Geze Obentürschließer mit Montageplatte        |

### Prüfung Klima

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfung         | Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima b                          |
| Prüfzeugnis     | Nr. 09/09-A308-Z2                                                            |
| Klassifizierung | Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06<br>Klasse 1 nach DIN EN 12219 : 2000-06 |