


Türtyp BS 30 – SD37-K2-RD

Klassifizierungen

Brandschutzklasse
Schallschutz

T30
Rw,p = 37dB (Prüfwert im Labor)
Rw,r = 32 dB
(am Bau zu erfüllende
Schalldämmung:
Rechenwert)

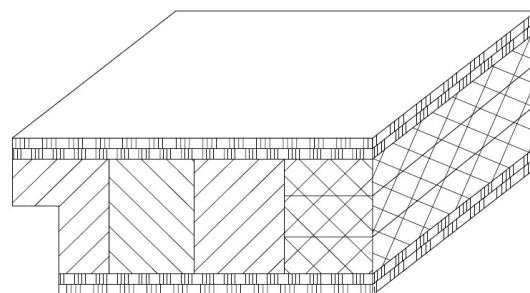

Klimaklasse

Prüfklima b

Türblatt

Max. Türblattgröße

Brandschutz	- 2439 x 1170 mm
Schallschutz	- 2735 x 1235 mm
Klima	- 2450 x 1110 mm
	- Klasse 2 bis 2110 mm
	- Klasse 1 bis 2450 mm
Rauchdicht	- 2439 x 1170 mm

Türblattdicke

ca. 45 mm

Deckplatten

beidseitig 2x 3-mm HDF

Türfalz

31,5 x 13 mm

Innenlage

3 x 11 mm stranggepreßte Vollspanplatte, FH geklammert

Rahmenholz

vierseitig umlaufend Massivholz Fichte 95 x 33,0 mm

Türblattgewicht

ca. 32 kg/m²

Brandschutzzulassung

Testbeschreibung

Geprüft nach EN1634-1:2000
Feuerwiderstandprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen
Teil 1: Feuerschutzabschlüsse

Zulassungsnummer

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-2020

Türen müssen mit Holzumfassungszargen oder ein- oder zweiteilige Stahlumfassungszargen geliefert werden.

Türbeschläge

Schloß

FH Einsteckschloß mit 9 mm Nuss nach DIN 18250

Bänder

V 0037 WF

Türdrücker

FH Kunststoffdrücker Schwarz, mit Kurzschild

Türschließer

Geze Obentürschließer mit Montageplatte

Bodendichtung

Absenkbare Bodendichtung

Prüfung Schallschutz

Prüfung	Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand nach DIN EN 140-3: 2005-3 und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1:2006-11
Kurzbericht	Nr. 09/09 – A290 – K2

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima b
Prüfzeugnis	Nr. 09/09-A308-Z2
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06 Klasse 1 nach DIN EN 12219 : 2000-06