


Türtyp BS 30 – SD42-K2-RD

Klassifizierungen

Brandschutzklasse	T30
Schallschutz	Rw,p = 42 dB (Prüfwert im Labor) Rw,r = 37 dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)

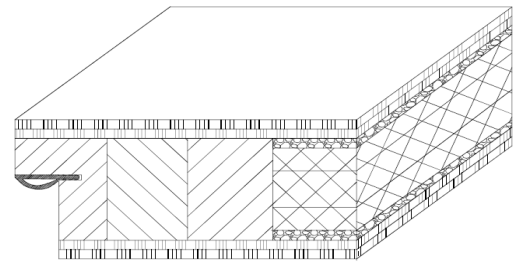

Klimaklasse	Prüfklima b
-------------	-------------

Türblatt

Max. Türblattgröße	Brandschutz	- 2439 x 1170 mm
	Schallschutz	- 2735 x 1110 mm
	Klima	- 2450 x 1110 mm
		- Klasse 2 bis 2110 mm
		- Klasse 1 bis 2450 mm
	Rauchdicht	- 2439 x 1170 mm
Türblattdicke	ca. 51 mm	
Deckplatten	beidseitig 2x 3-mm HDF	
Türfalz	31,5 x 13 mm mit Falzdichtung	
Innenlage	3 x 11 mm stranggepreßte Vollspanplatte, FH geklammert + 2 x 3 mm Kork	
Rahmenholz	vierseitig umlaufend Massivholz Fichte 95 x 39,0 mm	
Türblattgewicht	ca. 38 kg/m ²	

Brandschutzzulassung

Testbeschreibung	Geprüft nach EN1634-1:2008 Feuerwiderstandprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen Teil 1: Feuerschutzabschlüsse
Zulassungsnummer	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-2020

Türen müssen mit Holzumfassungszargen oder ein- oder zweiteilige Stahlumfassungszargen geliefert werden.

Türbeschläge

Schloß	FH Einsteckschloß mit 9 mm Nuss nach DIN 18250
Bänder	V 0037 WF
Türdrücker	FH Kunststoffdrücker Schwarz, mit Kurzschild
Türschließer	Geze Obentürschließer mit Montageplatte
Bodendichtung	Absenkbare Bodendichtung

Prüfung Schallschutz

Prüfung	Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand nach DIN EN 140-3: 2005-3 und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1:2006-11
Kurzbericht	Nr. 10/06 – A329 – K1

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima b
Prüfzeugnis	Nr. 09/09-A308-Z2
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06 Klasse 1 nach DIN EN 12219 : 2000-06