


## Türtyp BS 30–WK2-K2

### Klassifizierungen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Brandschutzklasse | T30         |
| Einbruchhemmung   | WK2         |
| Klimaklasse       | Prüfklima b |

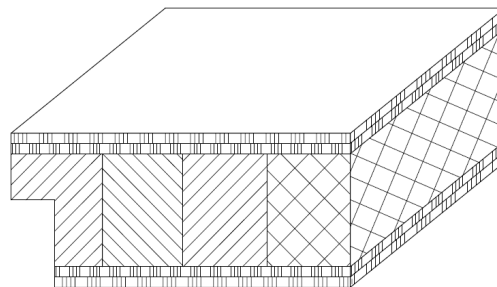

### Türblatt

|                    |                                                    |                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Max. Türblattgröße | Brandschutz                                        | - 2439 x 1170 mm       |
|                    | Einbruchhemmend                                    | - 2485 x 1235 mm       |
|                    | Klima                                              | - 2450 x 1110 mm       |
|                    |                                                    | - Klasse 2 bis 2110 mm |
|                    |                                                    | - Klasse 1 bis 2450 mm |
| Türblattdicke      | ca. 45 mm                                          |                        |
| Deckplatten        | beidseitig 2x 3-mm HDF                             |                        |
| Türfalz            | 31,5 x 13 mm                                       |                        |
| Innenlage          | 1 x 33 mm stranggepresste Vollspanplatte           |                        |
| Rahmenholz         | vierseitig umlaufend Massivholz Buche 95 x 33,0 mm |                        |
| Türblattgewicht    | ca. 34 kg/m <sup>2</sup>                           |                        |

### Brandschutzzulassung

|                  |                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testbeschreibung | Geprüft nach EN1634-1:2000<br>Feuerwiderstandprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen<br>Teil 1: Feuerschutzabschlüsse |
| Zulassungsnummer | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-2020                                                                           |

**Türen müssen mit Holzumfassungszargen oder ein- oder zweiteilige Stahlumfassungszargen geliefert werden.**

### Prüfung Einbruchhemmung

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Prüfung | Einbruchhemmende Prüfung nach DIN EN V ENV 1627 – WK2                |
|         | Kurzbericht Nr. 13/01 - A034 - K1<br>Gutachten Nr. 13/01 - A034 - G1 |

### Türbeschläge

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Schloß       | FH Einsteckschloß mit 9 mm Nuss nach DIN 18250 mit Doppelstulp        |
| Bänder       | V 0037 WFS                                                            |
| Türdrücker   | FH Kunststoffdrücker Schwarz, mit Kurzschild (nicht WK2 zertifiziert) |
| Türschließer | Geze Obentürschließer mit Montageplatte                               |

### Prüfung Klima

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfung         | Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima b                          |
| Prüfzeugnis     | Nr. 09/09-A308-Z2                                                            |
| Klassifizierung | Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06<br>Klasse 1 nach DIN EN 12219 : 2000-06 |