


Türtyp BS 30-WK2-K3

Klassifizierungen

Brandschutzklasse	T30
Einbruchhemmung	WK2
Klimaklasse	Prüfklima c

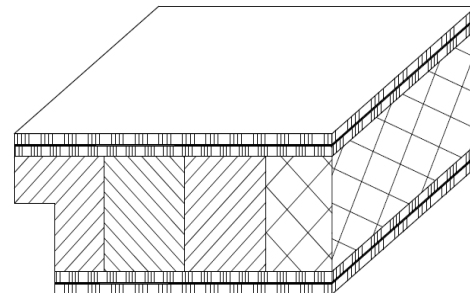

Türblatt

Max. Türblattgröße	Brandschutz	- 2439 x 1170 mm
	Einbruchhemmend	- 2485 x 1235 mm
	Klima	- 2450 x 1110 mm - Klasse 2

Türblattdicke	ca. 46 mm
Deckplatten	beidseitig 2x 3 mm HDF mit 0,3 mm Alu-Einlage
Türfalz	31,5 x 13 mm
Innenlage	1 x 33 mm stranggepreßte Volspanplatte
Rahmenholz	vierseitig umlaufend Massivholz Buche 95 x 33,0 mm
Türblattgewicht	ca. 35 kg/m ²

Brandschutzzulassung

Testbeschreibung	Geprüft nach EN1634-1:2000 Feuerwiderstandprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen Teil 1: Feuerschutzabschlüsse
Zulassungsnummer	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-2020

Türen müssen mit Holzumfassungszargen oder ein- oder zweiteilige Stahlumfassungszargen geliefert werden.

Türbeschläge

Schloß	FH Einsteckschloß mit 9 mm Nuss nach DIN 18250 mit Doppelstulp
Bänder	V 0037 WFS
Türdrücker	FH Kunststoffdrücker Schwarz, mit Kurzschild (nicht WK2 zertifiziert)
Türschließer	Geze Obentürschließer mit Montageplatte

Prüfung Einbruchhemmung

Prüfung	Einbruchhemmende Prüfung nach DIN EN V ENV 1627 – WK2
	Kurzbericht Nr. 13/01 - A034 - K1 Gutachten Nr. 13/01 - A034 - G1

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima c
Prüfzeugnis	Nr. 09/09-A308-Z1
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06