


Türtyp BS 30–WK2-SD42-K2-RD

Klassifizierungen

Brandschutzklasse	T30
Einbruchhemmung	WK2
Schallschutz	Rw,p = 42 dB (Prüfwert im Labor) Rw,r = 37 dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)
Klimaklasse	Prüfklima b

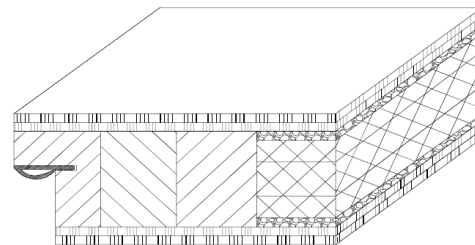

Türblatt

Max. Türblattgröße	Brandschutz	- 2439 x 1170 mm
	Einbruchhemmend	- 2485 x 1235 mm
	Schallschutz	- 2735 x 1110 mm
	Klima	- 2450 x 1110 mm - Klasse 2 bis 2110 mm - Klasse 1 bis 2450 mm
	Rauchdicht	- 2439 x 1170
Türblattdicke	ca. 51 mm	
Deckplatten	beidseitig 2x 3-mm HDF	
Türfalz	31,5 x 13 mm mit Falzdichtung	
Innenlage	3 x 11 mm stranggepresste Vollspanplatte, FH geklammert + 2 x 3 mm Kork	
Rahmenholz	vierseitig umlaufend Massivholz Buche 95 x 39,0 mm	
Türblattgewicht	ca. 38 kg/m ²	

Brandschutzzulassung

Testbeschreibung	Geprüft nach EN1634-1:2008 Feuerwiderstandprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen Teil 1: Feuerschutzabschlüsse
Zulassungsnummer	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-2020

Türen müssen mit Holzumfassungszargen oder ein- oder zweiteilige Stahlumfassungszargen geliefert werden.

Türbeschläge

Schloß	FH Einsteckschloß mit 9 mm Nuss nach DIN18250 mit Doppelstulp
Bänder	VX 7939/160S
Türdrücker	FH Kunststoffdrücker Schwarz, mit Kurzschild (nicht WK2 zertifiziert)
Türschließer	Geze Obentürschließer mit Montageplatte
Bodendichtung	Absenkbare Bodendichtung

Prüfung Einbruchhemmung

Prüfung Einbruchhemmende Prüfung nach DIN EN V ENV 1627 – WK2

Kurzbericht Nr. 13/01 - A034 - K1

Gutachten Nr. 13/01 - A034 - G1

Prüfung Schallschutz

Prüfung Schallschutz Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand nach DIN EN 140-3: 2005-3 und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1:2006-11

Kurzbericht Nr. 10/06 – A329 – K1

Prüfung Klima

Prüfung Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima b

Prüfzeugnis Nr. 09/09-A308-Z2

Klassifizierung Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

Klasse 1 nach DIN EN 12219 : 2000-06