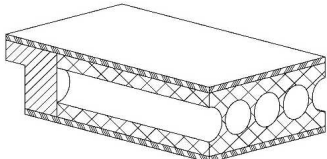
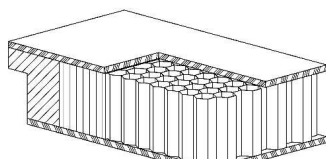
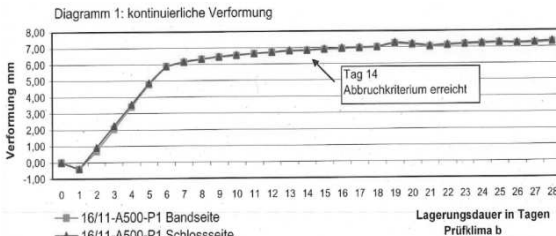
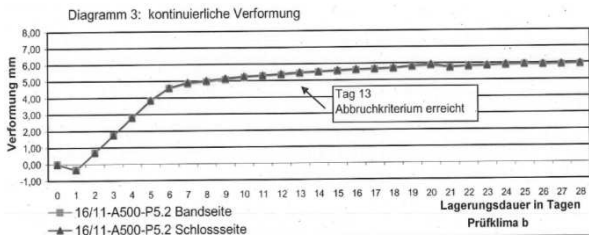


Datablatt RSP + ISK

dextūra
Innentürsysteme

Türblatt	RSP	ISK																																																
																																																		
Max. Türblattgröße Türblattdicke	2235 x 1235 mm 39 mm	2235 x 1235 mm 39 mm																																																
Deckplatten	beidseitig 2x 3,0 mm HDF-/Hartfaserplatten	beidseitig 2x 3,0 mm HDF-/Hartfaserplatten																																																
Innenlage	Röhrenspanmittellage mit Schlossverstärkung	Hochwertige, Druckfeste und Feinzellige Wabe Einlage																																																
Rahmenholz	aufrecht je Seite 1-fach MDF, 38 x 33 mm Unterriegel und Oberriegel 1-fach MDF, 38 x 33 mm	aufrecht je Seite 1-fach MDF, 38 x 33 mm Unterriegel 2-fach MDF, Oberriegel 1-fach MDF 38 x 33 mm																																																
Stabilisator	Kein	Aufrechte Rahmenverstärkung/Stabilisatoren aus LVL																																																
Türblattgewicht	ca. 13,7 kg/m ²	ca. 12 kg/m ²																																																
Türkante	DIN-Falz 13,0 x 25,5 mm, oder Stumpf	DIN-Falz 13,0 x 25,5 mm, oder Stumpf																																																
Anwendung	Glatte Türen, Linien und Glasrahmen Türen. mit Superlak lackiert. 	Glatte Türen, Linien und Glasrahmen Türen. mit Superlak lackiert. 																																																
Zertifikat	PEFC 	FSC 																																																
Prüfzeugnisse																																																		
Klimaklasse	Prüfklima b Nach DIN EN 1121	Prüfklima b Nach DIN EN 1121																																																
Klassifizierung	Maximale Türhöhe 2400 mm Nach DIN EN 12219	Maximale Türhöhe 2400 mm Nach DIN EN 12219																																																
Schallschutz	Nicht geprüft	Nicht geprüft																																																
Diagramm																																																		
Messwert Verformung	Effektive Verformung und Massendifferenz <table border="1"> <thead> <tr> <th>ProbekörperNr.</th> <th></th> <th>16/11-A500-P1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwindung</td> <td>mm</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td>Türblatthöhe</td> <td>m</td> <td>ges</td> </tr> <tr> <td>Bandseite</td> <td>mm</td> <td>7,13</td> </tr> <tr> <td>Schlossseite</td> <td>mm</td> <td>7,21</td> </tr> <tr> <td>Oben quer</td> <td>mm</td> <td>1,84</td> </tr> <tr> <td>Unten quer</td> <td>mm</td> <td>1,45</td> </tr> <tr> <td>Massedifferenz</td> <td>kg</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table> Verformungen bezogen auf Erreichen des Abbruchkriteriums Klassifizierung nach DIN EN 12219 Klasse 1	ProbekörperNr.		16/11-A500-P1	Verwindung	mm	0,17	Türblatthöhe	m	ges	Bandseite	mm	7,13	Schlossseite	mm	7,21	Oben quer	mm	1,84	Unten quer	mm	1,45	Massedifferenz	kg	0,10	Effektive Verformung und Massendifferenz <table border="1"> <thead> <tr> <th>ProbekörperNr.</th> <th></th> <th>16/11-A500-P5.2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwindung</td> <td>mm</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Türblatthöhe</td> <td>m</td> <td>ges</td> </tr> <tr> <td>Bandseite</td> <td>mm</td> <td>5,70</td> </tr> <tr> <td>Schlossseite</td> <td>mm</td> <td>5,70</td> </tr> <tr> <td>Oben quer</td> <td>mm</td> <td>1,28</td> </tr> <tr> <td>Unten quer</td> <td>mm</td> <td>1,23</td> </tr> <tr> <td>Massedifferenz</td> <td>kg</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table> Verformungen bezogen auf Erreichen des Abbruchkriteriums Klassifizierung nach DIN EN 12219 Klasse 1	ProbekörperNr.		16/11-A500-P5.2	Verwindung	mm	0,20	Türblatthöhe	m	ges	Bandseite	mm	5,70	Schlossseite	mm	5,70	Oben quer	mm	1,28	Unten quer	mm	1,23	Massedifferenz	kg	0,10
ProbekörperNr.		16/11-A500-P1																																																
Verwindung	mm	0,17																																																
Türblatthöhe	m	ges																																																
Bandseite	mm	7,13																																																
Schlossseite	mm	7,21																																																
Oben quer	mm	1,84																																																
Unten quer	mm	1,45																																																
Massedifferenz	kg	0,10																																																
ProbekörperNr.		16/11-A500-P5.2																																																
Verwindung	mm	0,20																																																
Türblatthöhe	m	ges																																																
Bandseite	mm	5,70																																																
Schlossseite	mm	5,70																																																
Oben quer	mm	1,28																																																
Unten quer	mm	1,23																																																
Massedifferenz	kg	0,10																																																